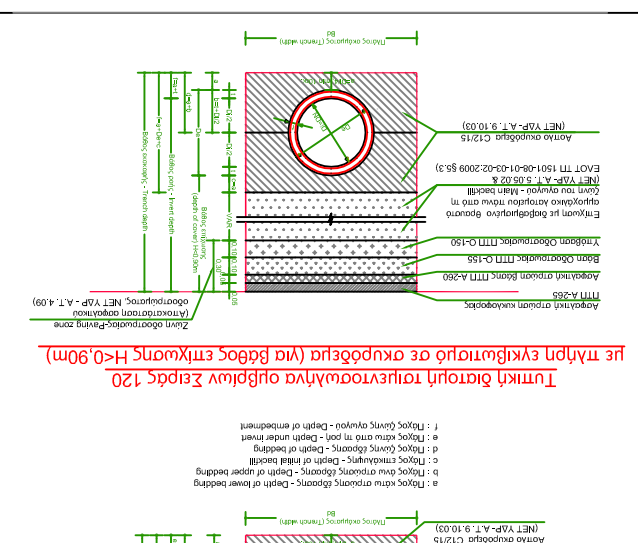
Τυπική διατομή τοιμεντοσωλήνα αμμόβλεψης Σειράς 120
με έδραση σε σκυρόδεμα (για βάθος επίχωσης Η≥0,90m)
Ασφαλτική στρωση κυκλοφορίας ΠΠΤΜ Α-265
Βάση Οδοστρωσίας ΠΠΤΜ C-155
Υπόβαση Οδοστρωσίας ΠΠΤΜ C-150
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΝΕΤ ΥΑΡ-Α.Τ.9.10.03)
Ζώνη οδοστρωσίας-Ρίψιμης ζώνης (Αποκατάσταση ασφάλτινου οδοστρώματος ΝΕΤ ΥΑΡ - Α.Τ. 4.09)
Ενίσχυση με βαρβαρόμορτερο θρυαντο αμμόχαλικο λατομείου πάχους από τη μέγιστη διάσταση ανά ζώνη του σωλήνα - Βάση Α Λαβή βασιλικά (ΝΕΤ ΥΑΡ-Α.Τ.5.05.02 &
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-03-02-2009 §5.3)
Λοστός σκυροδέματος C12/15
(ΝΕΤ ΥΑΡ-Α.Τ.9.10.03)
Πλάτος σκαμμένου τμήματος
Πλάτος σωλήνα
Πλάτος σκάμματος
Πλάτος σωλήνα
Πλάτος σκάμματος
Βάθος σκάμματος - Ύψος σωλήνα
Βάθος σωλήνα
Βάθος σκάμματος
Βάθος σωλήνα
Βάθος σκάμματος - Ύψος σωλήνα
Πάχος σκυροδέματος Ελάχιστο πάχος
Πάχος σκυροδέματος Ελάχιστο πάχος
Πάχος σκυροδέματος Ελάχιστο πάχος